


DABASGĀZES ĀRĒJO GĀZESVADU SISTĒMAS PLĀNS



SKATPUNKTS NR.1

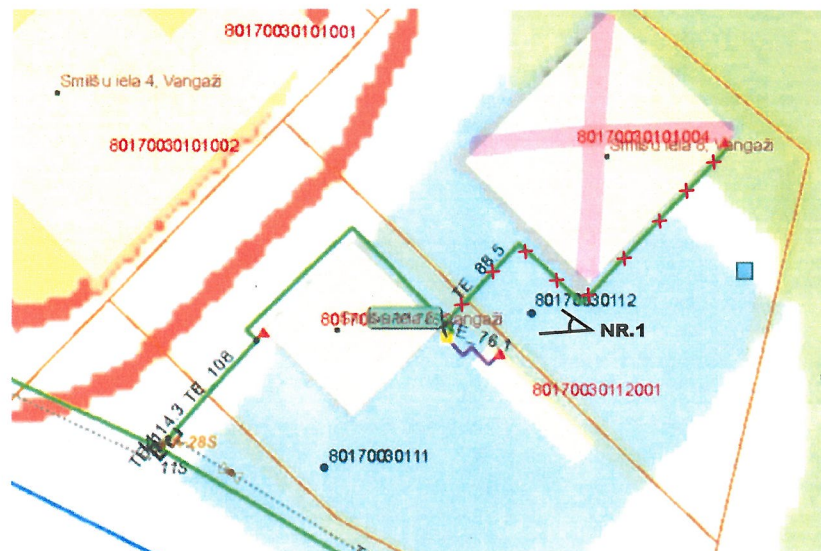


Demontēt TE 88,5 gāzesvada pievadu. Gāzesvada atvienojuma vietā uzstādīt noslēgplāksni un aizmetināt.


NORĀDĪJUMI:

1. Demontējamās ēkas atvienošanai no dabas gāzes tīkliem un neizmantojamo gāzesvadu posmu demontāžai nepieciešams aizpildīt "Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai" AS "Latvijas Gāze" Gāzapgādes attīstības departamentā (Vagonu ielā 20, Rīgā). Minētā pieteikuma aizpildīšanai sazināties ar Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļas vadošo inženieri Edīti Feiferi (tāl. 67041755, mob. tālr. 26312389). Gāzesvada atvienošana ir maksas pakalpojums atbilstoši AS "Latvijas Gāze" cenrādim.
2. Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas noslēgt gāzes padevi un veikt iekšējās sistēmas degazāciju.
3. Noslēgplāksne - izmantot tērauda plāksni 3,2 mm biezumā.
4. Gāzes vadu atvienošana un degazēšana ir gāzbīstamais darbs.
5. Metināšanu veikt ar elektroloka metināšanu.

GĀZES VADU AKSONOMETRISKĀ SHĒMA B/M

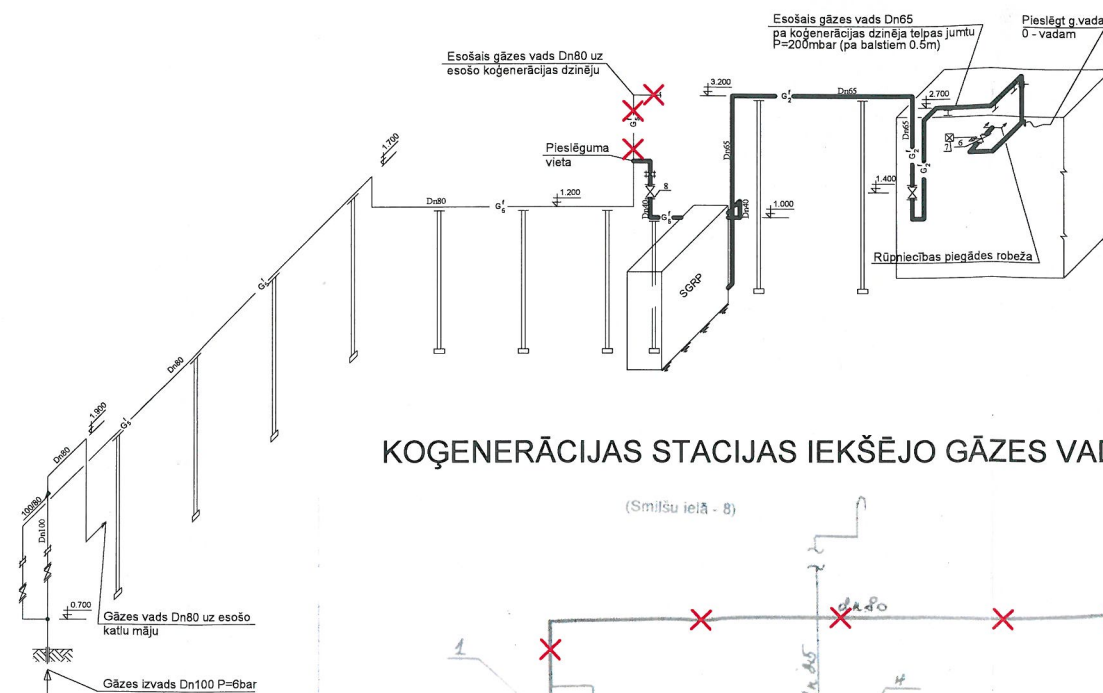

KOĢENERĀCIJAS STACIJAS IEKŠĒJO GĀZES VADU AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

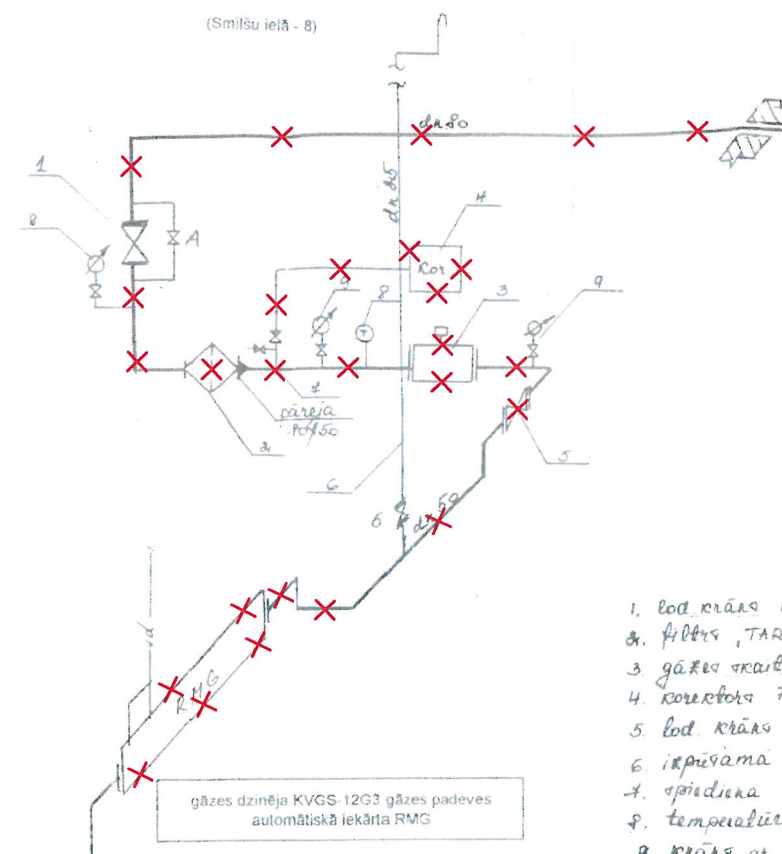

1. lod. krāns da 80, VEXYE
2. filtrs, TARTARINI FAB-A/15-AD da 80
3. gāzes krānītājs, ELSTER 2-65 RVB
4. korķis FIAMEC 10 DTZ
5. lod. krāns da 50, VEXYE
6. izpūšama vārstve da 85
7. spiediena detektors (noslēgmaise ar imp. cauruli)
8. temperatūras detektors
9. krāns ar nomodulēti 0:10 bar

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
	DEMONTĒJAMIE ESOŠIE GĀZES VADU TĪKLI	
	FOTOGRAFĒŠANAS SKATPUNKTA UN FOTOATTĒLA Nr.	

STRASA KONSULTANTI SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO@STRASA.LV, REG. NR. 40003226022		P-16-006.2
PASŪTĪTĀJS: SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS"		LAPAS NR. 1. PIELIKUMS
BŪVOBJEKTS: BŪVJU NOJAUKŠANA SMILŠU IELĀ 8, VANGAŽOS, INČUKALNA NOVADĀ		LAPU SKAITS
RASĒJUMS: GĀZESVADA DEMONTĀŽAS SHĒMA		MĒROGS
BŪVPROJ. VAD. N. KOROLOVA		FORMĀTS
IZSTRĀDĀJA A. GREĶIS		ARHĪVA NR.:
CERTIFIKĀTA NR. 50-8810		DATUMS 11.06.2016.
		AIZVIETO
		LAPAS CAUREJOŠ. NR. 91