

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"VANGAŽU NAMSAIMNIEKS"**

Reģistrācijas Nr.50003142371
Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, tel. 67995139, 67995360,
e-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv

2016.gada 20.decembrī Nr. 161,
Uz 21.11.2016. Nr. 3-8.3/84

SIA "Strasa Konsultanti"

Braslas iela 27/1-5,
Rīga, LV-1084

Par tehniskajiem noteikumiem

SIA "Vangažu Namsaimnieks" (turpmāk tekstā sabiedrība) 16.06.2016. zināšanai nosūtīja Sabiedrībai piederošo siltumtīklu atrašanās vietas ap nojaucamo objektu – ēka Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā, pievienojot Siltumtīklu montāžas shēmu un Siltumtīklu ģenplānu.

Papildus pievienojam Siltumtīklu vispārīgos rādītājus un Siltumtīklu garenprofilu.

Veicot katlu mājas pārbūves darbus, saglabāt esošos siltumtrases pieslēgumus un tehniskos parametrus tajās. Pieslēgumiem paredzēt noslēgarmatūru.


Sabiedrības noteikums koksnes biomasas (šķeldas) katlumājas Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā būvniecībā ir ievērot, ka tuvumā esošajai siltumtrasei ir nepieciešams nodrošināt papildus aizsardzību.

Pielikumā: 1) Siltumtīklu vispārīgie rādītāji;
2) Siltumtīklu garenprofils.


Valdes priekšsēdētājs




E.Novickis

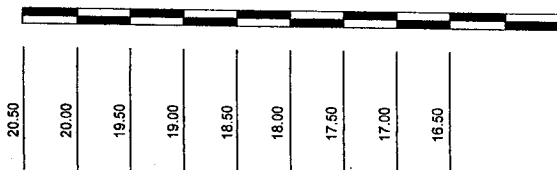

Griezums 1 - 1

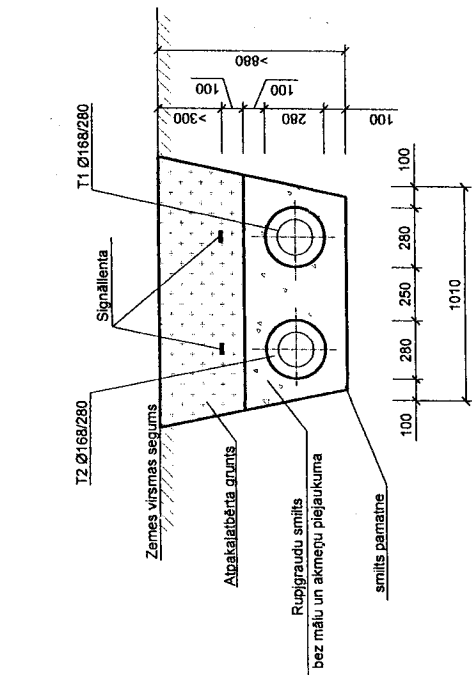

Griezum 2 - 2

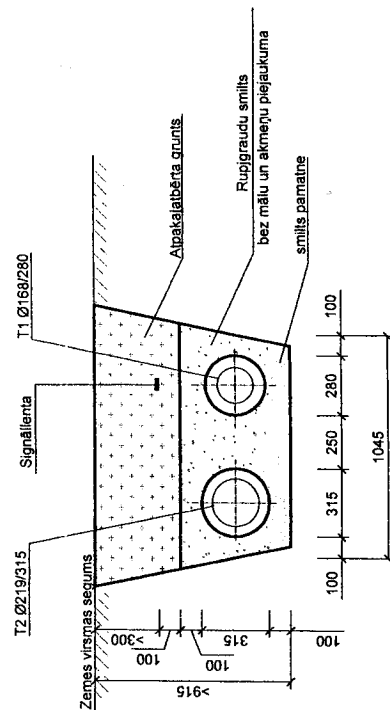

PIEVĒIENOŠANAS PROJEKTAĀI SILUMTRASEI Ø168/280
(sk.projektu Nr.17/2006 "Siltumtīkli no
kogenēracijas stacijas līdz Parka ielai 4
rekonstrukcija Vangazū pilsetā")


KOĢĢENERĀCIJAS STACIJA



PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME	
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME	
CAURULES IZOLĀCIJAS AUGŠĀS ATZĪME	
CAURULES IZOLĀCIJAS APAKŠĀS ATZĪME	
KRITUMS	GARUMS(m)
GRIEZUMA Nr.	
TRASES PLĀNS	

[illegible][illegible]

TEHNISKO RASĒJUMU SARAKSTS



- ŠĪ BŪVPROJEKTA SILTUMAPGĀDES RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADITĀJS
01.09.2008
(DATUMS)
ALJA KARLEVICA
(VĀRDS UN UZVārds)
50-142
(SRĪTIFIKĀTA Nr.)
(paraksts)

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU Nr.1-11/2008.
2. SILTUMTĪKLU IZBŪVI, PĀRBAUDI UN NODOŠANU EKSPLOATĀCIJĀ VEIKT SASKANĀ AR "CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGAIDES ROKASRĀMATAS" KAS IZDOTA 1997.GADĀ PRASĪBĀM
3. SILTUMNESEJUS- ŪDENS AR PARAMETRIEM 50/30grād.C
4. SILTUMTĪKLU BŪVEIDS-APAKSZEMES, BEZKANĀLA NO RŪPNIECIKSI IZOLĒTĀM CAURULĒM
5. KOPĒJAIS PAPILDUS IZBŪVĒJAMO SILTUMTĪKLU GARUMS NO RŪPNIECIKSI IZOLĒTĀM BEZKANĀLA CAURULĒM IR 35 m.
6. SILTUMTĪKLU KRUSTOŠANĀS VIETĀS AR KABELIEM VEIKT KABELU MEHĀNISKO AIZSARDZĪBU.

SILTUMTĪKLU PROJEKTA IZMAIŅAS KOĢENERĀCIJAS STACIJAS TERITORIJĀ				20/2008
VANGAŽU PILSĒTĀ				SAT
				Stad.
				Lapa
				Lapas
				T.P.
				1
IZSTRĀDĀJA	A.KARLEVICA		SILTUMTĪKLI	
			VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
				SIA "Bek-Konsult"